




DAS HERZ DER FRISCHE

COMPRESORES RECIPROCANTES REPORTE DE MEDICIONES / PUESTA EN MARCHA

CF-0015-02MX

Ubicación : _____ Ciudad : _____ Estado : _____ Fecha / Hora : _____
 Descripción de Sistema / Aplicación (Chiller, rack baja, etc) : _____ Fecha de arranque : _____
 Cliente : _____ Técnico : _____ e-mail : _____ Refrigerante : _____
 Tipo de Aceite : _____ Celular : _____

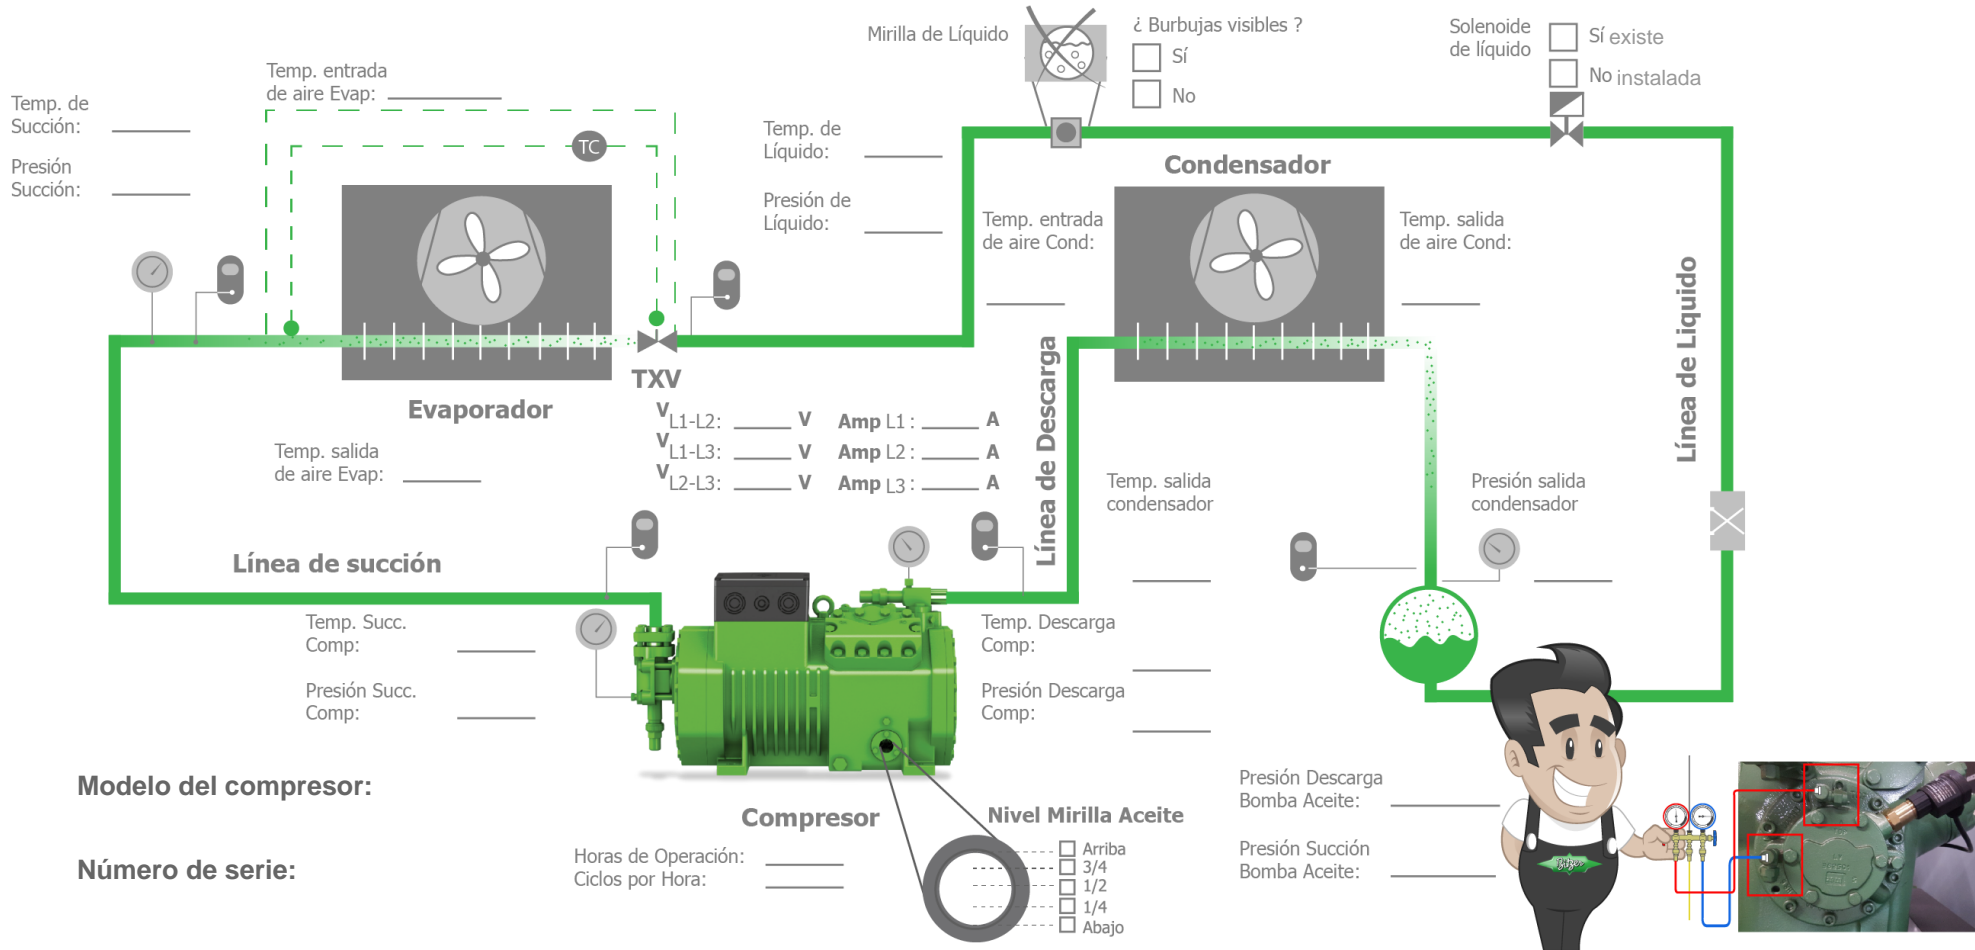

Notas: _____

Favor de completar la mayor cantidad de información posible. Adjunte cualquier otra información que sea relevante. Utilice termopares si es posible, los termómetros infrarrojos o se consideran confiables para mediciones de temperatura.